

Dossier technique pour Conduite cassée

L'opérateur est réputé avoir aiguillé la conduite aux 2 extrémités et s'être assuré, en utilisant les techniques appropriées (notamment par hydrocurage), que la **conduite n'est pas bouchée**

Informations GC BLO (obligatoire) :	
Opérateur d'immeuble concerné : (qui déposera la commande GC BLO)	
N° FCI de la commande : (notification, accès ou prise en charge extension GC)	
Commune concernée (code postal et nom) :	
Diamètre du câble prévu (mm) :	





Informations Mutualisation FTTH entre OC et OI (facultatif : à remplir uniquement dans le cadre de raccordement client final) :	
Opérateur Commercial concerné :	
RéférenceCommandePriseInterneOC :	
ReferencePrestationPrise :	
Référence PBO :	
Type PBO :	
Client final : adresse	
Client final : code postal/commune	
Type raccordement PB/PTO :	

Interlocuteur technique à contacter en cas de besoin (obligatoire) :	
Nom/Prénom :	
Entreprise :	
Fonction :	
Téléphone (mobile de préférence) :	
Mail :	

Adresse chambre A, immeuble ou poteau
S'il s'agit d'un tronçon d'adduction ou d'une transtion aéro-souterraine : préciser "Immeuble" ou "Poteau"

Adresse du point de casse

Adresse chambre B, immeuble ou poteau
S'il s'agit d'un tronçon d'adduction ou d'une transtion aéro-souterraine : préciser "Immeuble" ou "Poteau"

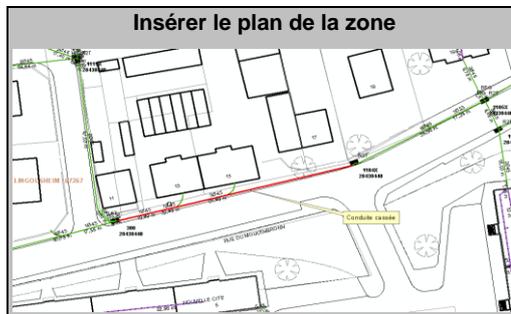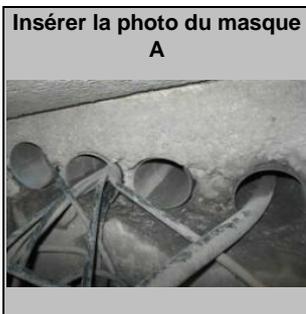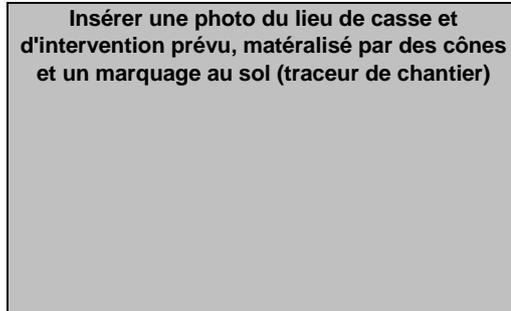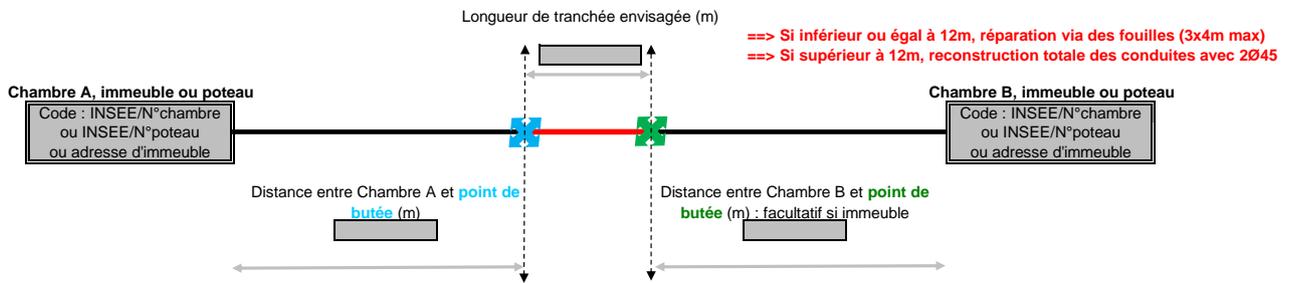

Masque A

4 conduites diamètres 80

Commentaire éventuel :

4 Ø 80 confirmées cassées

Cause de la casse: ex "branchement eau" ou " Inconnue"

Masque B

4 conduites diamètres 80

Saturée

Cassée

Alvéole de manœuvre