

# Spécifications techniques d'accès au service

Accès aux lignes FTTH de Vendée Numérique

Accès aux Liens NRO-PMZ

## Table des matières

<b><u>article 1 - Introduction .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>article 2 - Mise à disposition des liens NRO-PM au PM.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>article 3 - Mise à disposition des liens NRO-PM au NRO .....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>article 4 - Valeurs d'affaiblissement des liens NRO-PM .....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>article 5 - Valeurs d'affaiblissement .....</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>Annexe 1 : notices armoire .....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>Annexe 2 : fiches techniques POB36 .....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>Annexe 3 : Liste des normes d'installation .....</u></b>	<b><u>10</u></b>

## article 1 - Introduction


L'objet de ce document est de présenter les solutions techniques pour la mise en œuvre de la prestation de « liens NRO-PM » et de définir :

- les points de livraisons : au PM et au NRO
- les valeurs d'affaiblissement : en fonction de la distance entre le NRO et le PM


Ces STAS s'appliquent à tous les liens NRO-PM de Vendée Numérique, y compris les liens déjà construits et éventuellement mis à disposition des Opérateurs.

Les synoptiques suivants représentent les configurations courantes de NRO avec un hébergement d'équipements actifs dans un NRA de Vendée Numérique, à l'exclusion de toute autre prestation.

### 1. Répartiteur de Transport Optique et OLT en salle unique

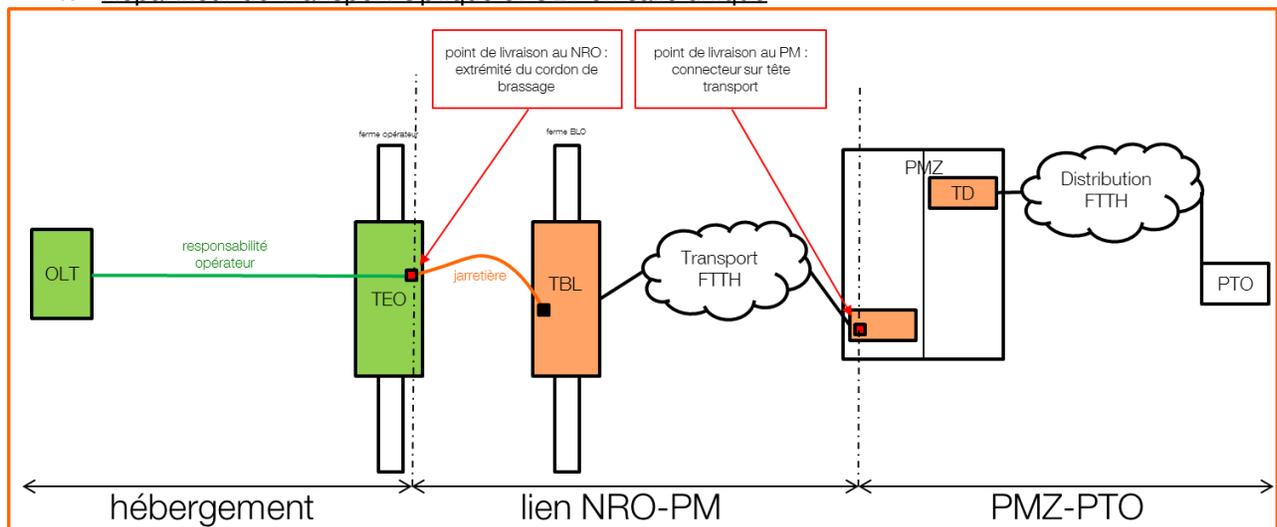

### 2. Répartiteur de Transport Optique et OLT en salle séparée

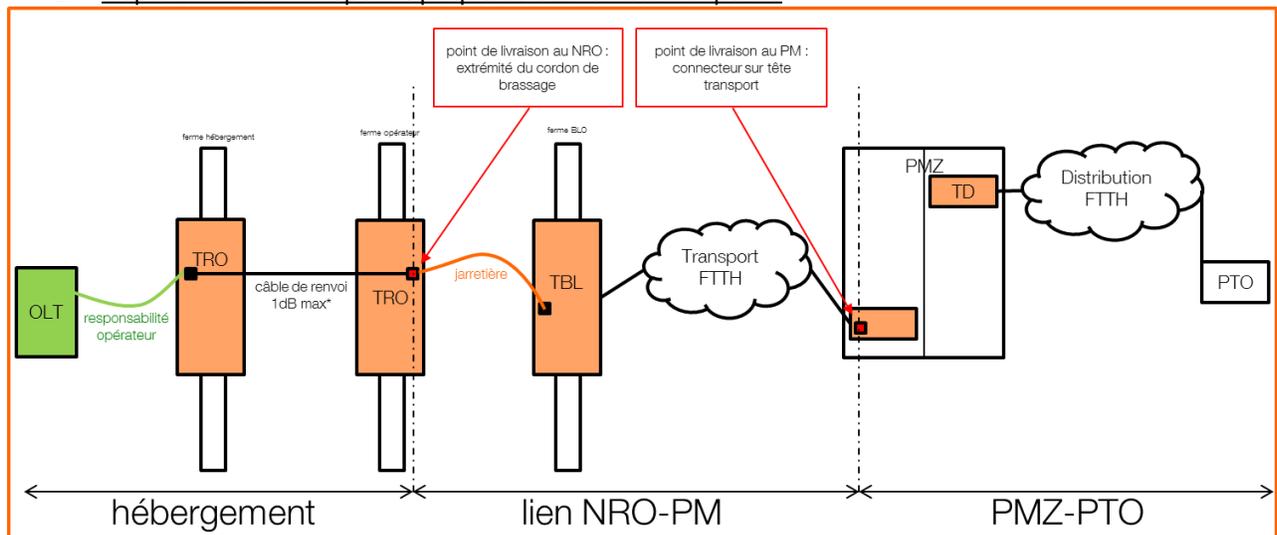

Pour les autres configurations, notamment les autres configurations de renvoi optique vers le RTO, se référer à l'offre d'Hébergement au NRO.

**Glossaire :**

NRO : Nœud de Raccordement Optique

OLT : Optical Line Termination

ORT : Opérateur Réseau Tiers

PMZ : Point de mutualisation de zone

POB : Plateau Optique de Brassage

RTO : Répartiteur de Transport Optique

TBL : Tête Boucle Locale

TD : Tête de Distribution

TEO : Tête Equipement Opérateur

TRO : Tête de Renvoi Opérateur

## article 2 - Mise à disposition des liens NRO-PM au PM

### 2.1 Tiroir optique des liens NRO-PMZ (livraison au PMZ)

Le/s tiroir/s optique accueillant les fibres NRO-PM est le tiroir POB de 36 FO dont les fiches techniques par fournisseur sont jointes (annexe 2). Il s'agit d'un tiroir de 1U de hauteur avec 36 raccords SC/APC disposés en face avant et numérotés de 1 à 36.


Ce connecteur représente la limite de responsabilité côté PMZ de l'offre « lien NRO-PM ».



Exemple de POB36


Pour tout type de PMZ (passif, actif, indoor), le/s POB36 se trouvent toujours dans la partie basse du compartiment de gauche ou de droite tel qu'il est indiqué ci-dessous :

Tiroir du lien NRO-PM installé dans le compartiment de droite

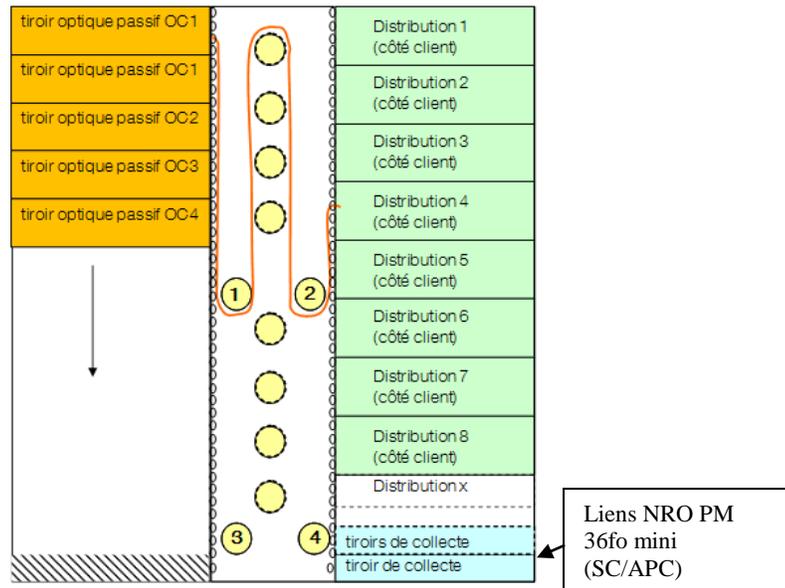

Exemple d'un PMZ 700 indoor

Tiroir du lien NRO-PM installé dans le compartiment de gauche

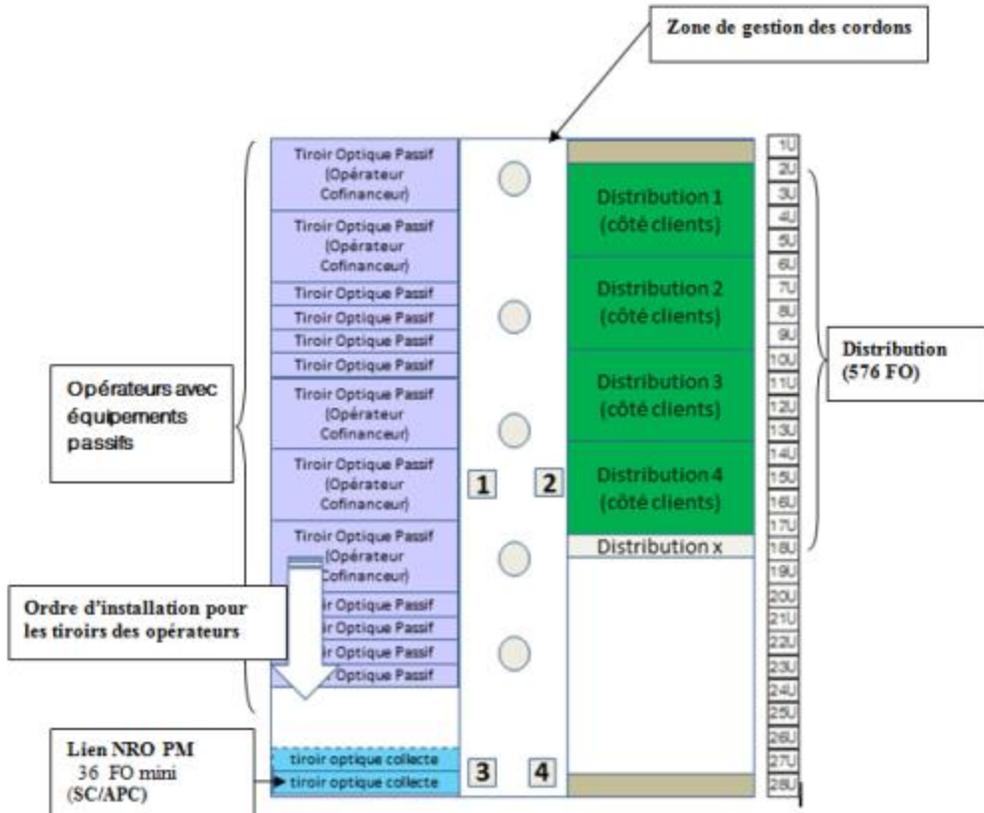


Exemple d'un PMZ 360

## 2.2 Règles de Jarretièreage

Le jarretièreage entre le POB36 et le tiroir Opérateur est réalisé par les Opérateurs Commerciaux en se conformant aux règles de bonne utilisation de l'armoire (cf. notice des armoires, annexe 1).

Le jarretièreage s'effectue par l'intermédiaire de cordons de longueurs adaptées (ou de pigtails longs), de diamètre 2mm et de couleur jaune. L'étiquetage n'est pas exigé mais si un Opérateur Commercial souhaite étiqueter ses cordons des liens NRO-PM, les seuls étiquetages admis sont les cavaliers insérés sur le cordon ou les étiquettes sous forme de manchon adapté au diamètre des jarretières; les étiquettes en drapeau sont interdites.

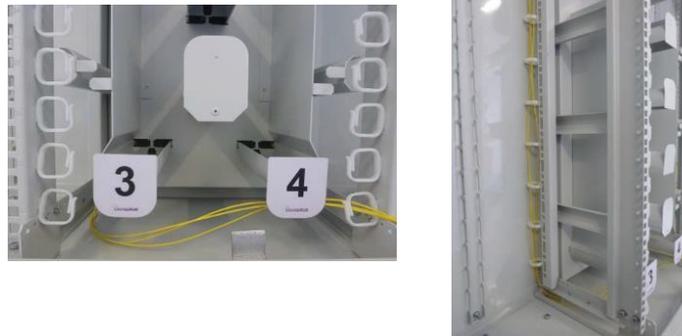


Exemple jarretièreage suivant les consignes de la notice (annexe 1)

### Cas particulier : POB36 Nexans

Pour éviter le croisement intempestif des cordons et ne pas saturer la goulotte de circulation situé à l'avant du module, il est impératif de suivre les consignes de câblage ci-dessous, dans l'utilisation des 3 peignes de maintien de ces cordons.


**ATTENTION! Respecter le rangement suivant:**

- Peigne n°3: cordons n° 1 à n°12 inclus.
- Peigne n°2: cordons n°13 à n°24 inclus.
- Peigne n°1: cordons n°25 à n°36 inclus.

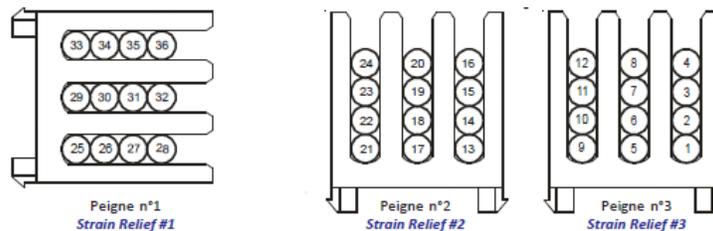

## article 3 - Mise à disposition des liens NRO-PM au NRO

Le connecteur en extrémité du cordon représente la limite de responsabilité de l'offre NRO-PM côté NRO.

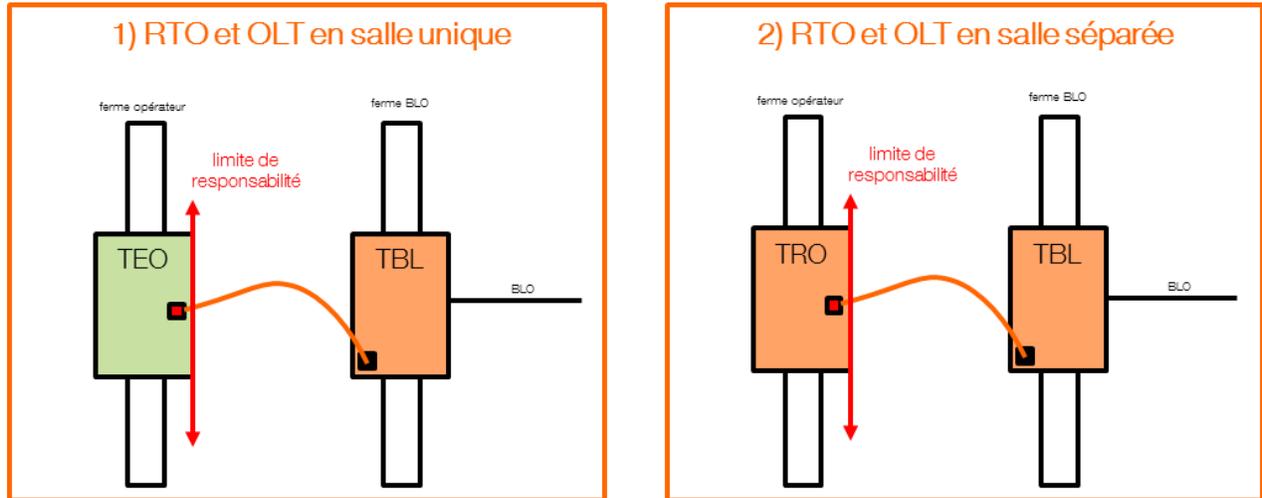

## article 4 - Valeurs d'affaiblissement des liens NRO-PM

Les valeurs d'affaiblissement ci-dessous sont calculées sur la base des valeurs maximales retenues par la Mission Très Haut Débit dans le document Préconisations techniques : Génie civil et déploiement de la boucle locale optique mutualisée, version 1.0 9 juillet 2015<sup>1</sup>.

Valeurs d'affaiblissement maximales (dB) à retenir en fonction de la distance entre le NRO (la Tête Opérateur) et le PMZ (connecteur des tiroirs POB) à la longueur d'onde 1310nm et 1550 nm :

Distance NRO – PMZ en km	0 <D≤ 1	1 <D≤ 2	2 <D≤ 4	4 <D≤ 6	6 <D≤ 8	8 <D≤ 10	10 <D≤ 12	12 <D≤ 14	14 <D≤ 16
Affaiblissement maximum NRO - PMZ en dB	1,8	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8

Dans le cas présent, l'affaiblissement lié au renvoi optique de l'Opérateur ne fait pas partie du calcul des valeurs d'affaiblissement des liens NRO-PM (cf. Prestations de renvoi optique Opérateur des offres d'hébergement)

<sup>1</sup> [http://francethd.fr/documents\\_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-%202015%2007%2009.pdf](http://francethd.fr/documents_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-%202015%2007%2009.pdf)

## article 5 - Valeurs d'affaiblissement

A titre indicatif, les valeurs d'affaiblissement ci-dessous sont calculées sur la base :

- des valeurs maximales retenues par la Mission Très Haut Débit pour les liens NRO-PM, dans le document Préconisations techniques : Génie civil et déploiement de la boucle locale optique mutualisée, version 1.0, 9 juillet 2015<sup>2</sup>,
- des valeurs maximales d'affaiblissement du renvoi optique vers la salle d'hébergement de l'Opérateur, au titre de l'offre d'hébergement d'équipements actifs dans un NRA de Vendée Numérique- en cas de salle séparée (1dB maximum) et à l'exclusion de toute autre prestation.

A titre indicatif, les Valeurs d'affaiblissement maximales (en dB) à retenir en fonction de la distance entre le point de livraison du renvoi optique de Vendée Numérique (TRO) et le PMZ (connecteur des tiroirs POB) à la longueur d'onde 1310nm et 1550 nm

Distance NRO – PMZ en km	0 <D≤ 1	1 <D≤ 2	2 <D≤ 4	4 <D≤ 6	6 <D≤ 8	8 <D≤ 10	10 <D≤ 12	12 <D≤ 14	14 <D≤ 16
Affaiblissement maximum lien NRO - PMZ + renvoi optique ORT (en dB)	2,8	3,4	4,2	5	5,8	6,6	7,4	8,2	9

En cas de salle unique, les valeurs d'affaiblissement décrites dans l'article 4 s'appliquent.

<sup>2</sup> [http://francethd.fr/documents\\_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-%202015%2007%2009.pdf](http://francethd.fr/documents_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-%202015%2007%2009.pdf)

## Annexes

### Annexe 1 : notices armoire



armoire active  
nexans.pdf



armoire active  
ideaoptical.pdf



armoire passive  
ideaoptical.pdf

S



armoire passive  
grolleau.pdf



notice armoire PMZ  
IdeaOptical 2ème gén



notice armoire PMZ  
Grolleau 2ème généra

### Annexe 2 : fiches techniques POB36

Fournisseur	Fiche Technique
Nexans	 ABS1282 Ind.C.pdf
Huawei	 FT POB36 Datasheet20160706 I
Prysmian	 FR011-03 POB36 1U – Plateau Optique epi

### Annexe 3 : Liste des normes d'installation

<b>Nom de la norme</b>	<b>Titre</b>
NF C 15-100	Installations électriques à basse tension
NF EN 62305-2	Protection contre la foudre - Partie 2 : évaluation du risque
NF EN 61000-6-X	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-X : normes génériques
NF EN 61587-1	Structures mécaniques pour équipement électronique - Essais pour la CEI 60917 et la CEI 60297 - Partie 1 : essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des baies, bâtis, bacs à cartes et châssis
NF EN 60529	Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
NF EN 62262	Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK)
NF EN 300019-1-3	Ingénierie de l'environnement (EE) - Norme européenne de télécommunications pour la construction mécanique - Partie 1-3 : exigences techniques relatives aux armoires et baies (V2.3.2)
NF EN 300132-3	Télécommunications - Ingénierie de l'environnement (EE) - Interface d'alimentation en énergie à l'entrée des équipements de télécommunication - Partie 3 : fonctionnement par source actuelle rectifiée, source de courant alternatif ou source de courant continu jusqu'à 400 V (v1.2.1)
NF EN 300753	Ingénierie des équipements (EE) - Bruit acoustique émis par les équipements de télécommunication (V1.2.1)

<b>Nom du guide</b>	<b>Titre</b>
UTE C 18-510	Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique
UTE C 15-443	Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres - Choix et installation des parafoudres

<b>Nom du document</b>	<b>Titre</b>
ETSI ETS 300 386-1	Equipment Engineering (EE);Telecommunication network equipment; Electro-Magnetic Compatibility (EMC) requirements; Part 1: Product family overview, compliance criteria and test levels
ETSI ETS 300 132-1	Equipment Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) sources